




**UPORABA
CERTIFIKACIJSKEGA
ZNAKA SIQ LJUBLJANA**



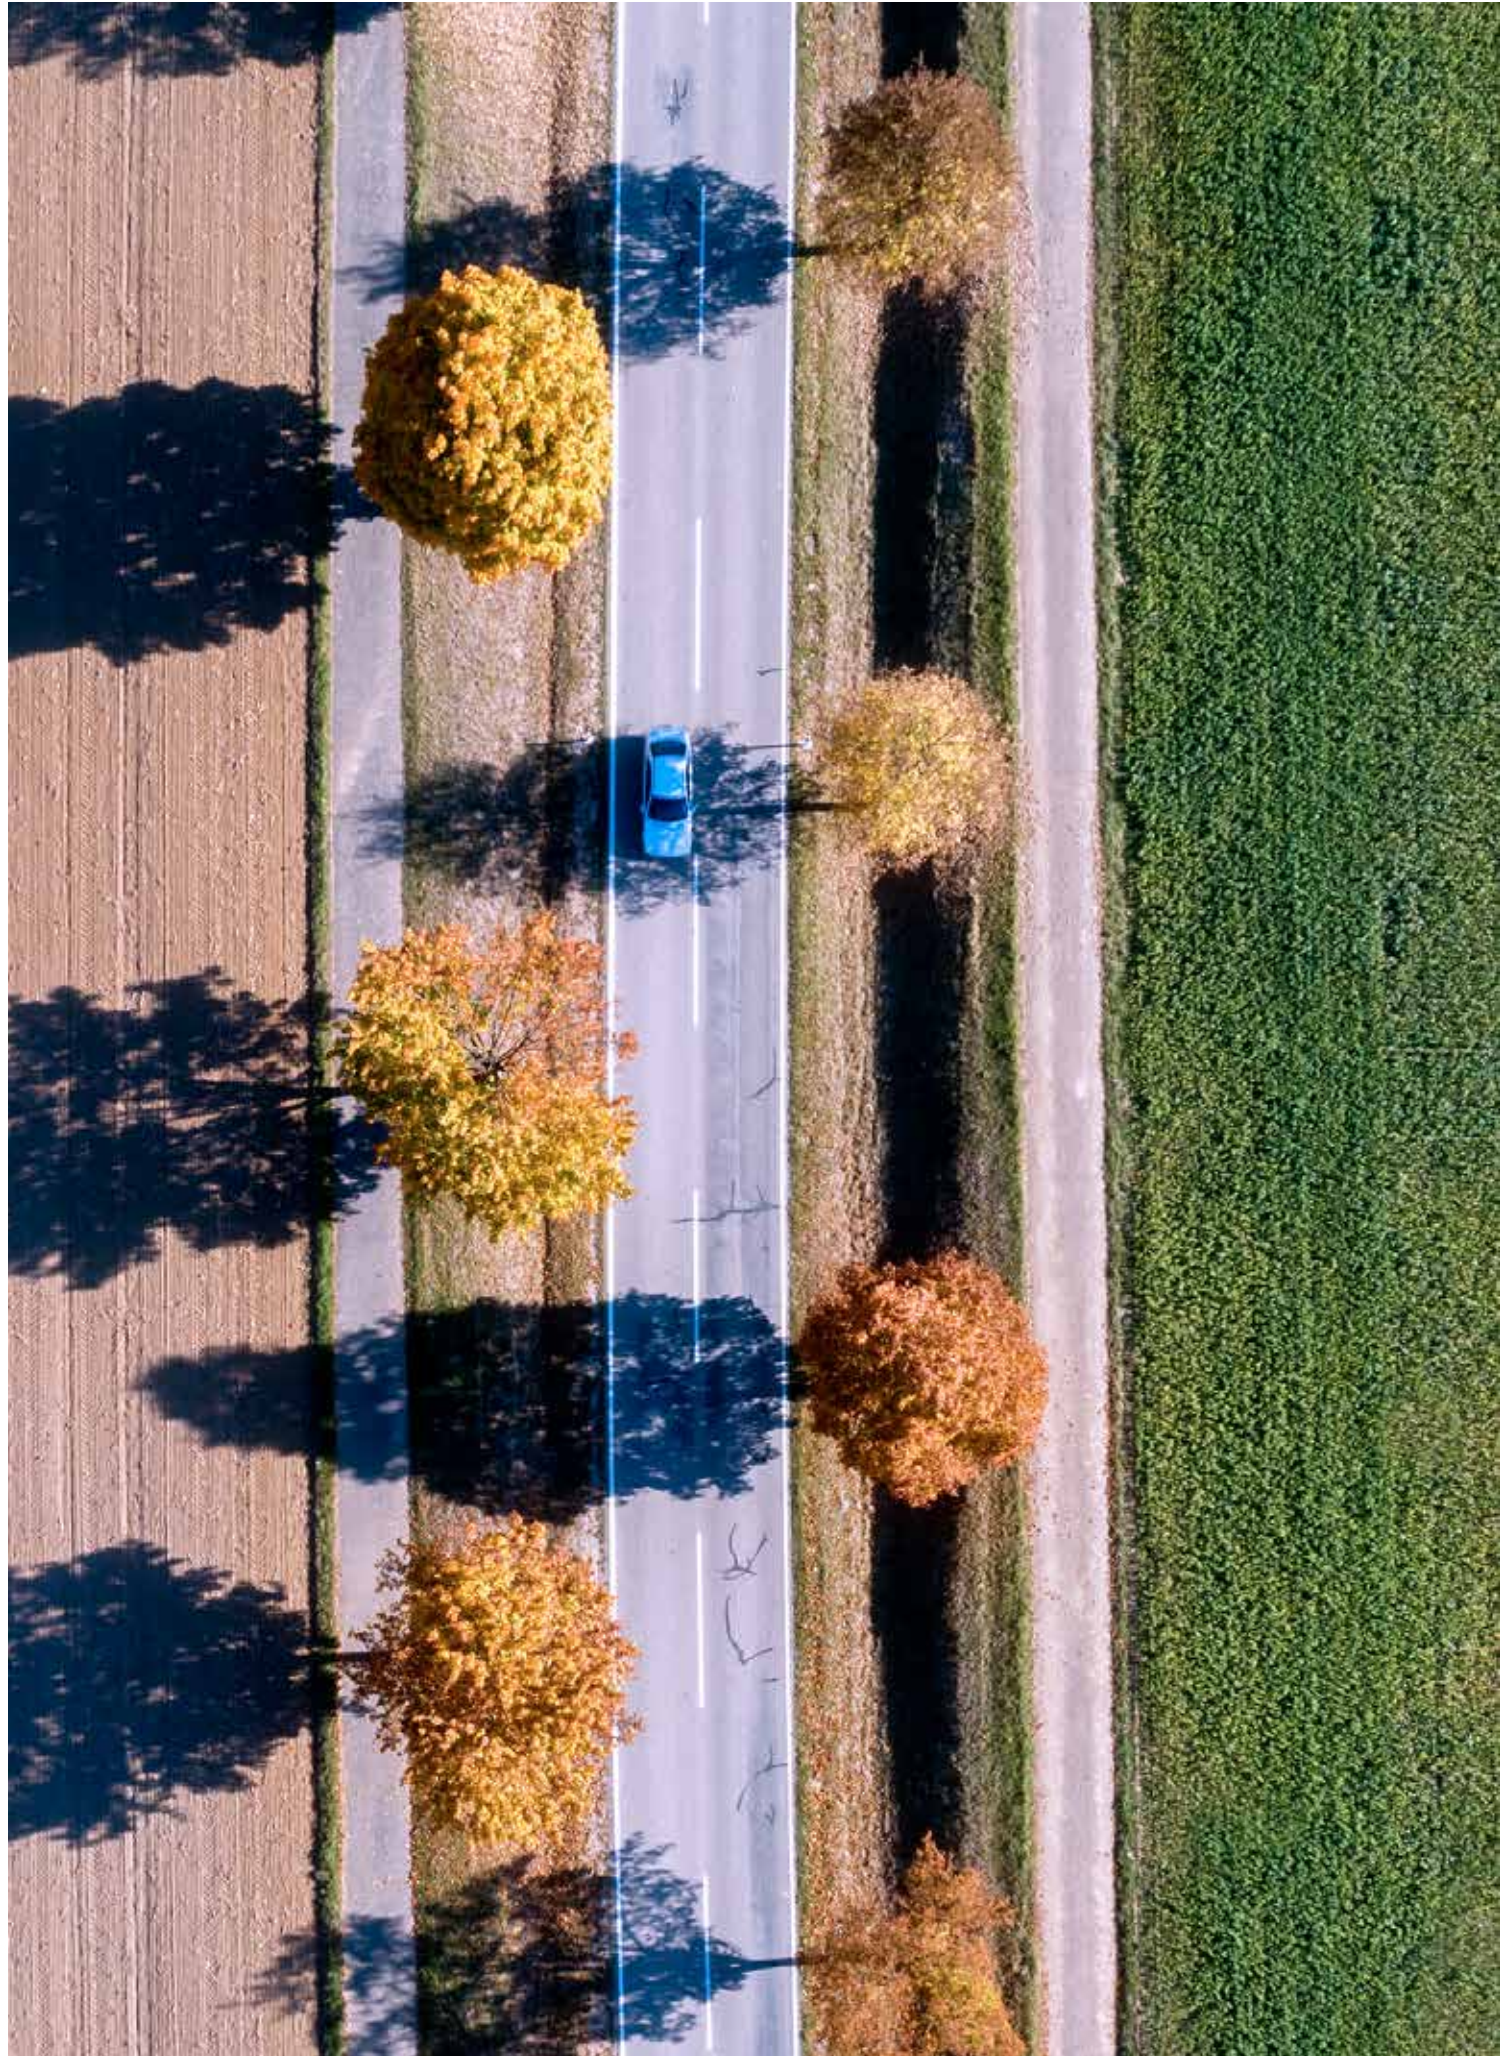

1

Pridobitev certifikata in pravica do uporabe certifikacijskega znaka

4

2

Pogoji uporabe certifikacijskega znaka

6

3

Opis certifikacijskega znaka SIQ

8

4

Certifikacijski znak IQNET in akreditacijski znak Slovenske akreditacije

10

A: Certifikacijski znak IQNET

11

B: Akreditacijski znak

11

5

Primeri pravilne in nepravilne uporabe certifikacijskega znaka SIQ

12

A: Primeri pravilne uporabe certifikacijskega znaka

12

B: Nepravilna uporaba certifikacijskega znaka SIQ

14

1

Pridobitev certifikata in pravica do uporabe certifikacijskega znaka

Čestitamo! Postali ste imetnik certifikata za sisteme vodenja. V nadaljevanju je opisana uporaba certifikacijskega znaka, ki bo koristila vaši organizaciji, hkrati pa želimo zagotoviti jasna pravila za uporabo.

Organizacija, ki pridobi certifikat SIQ, pridobi tudi pravico do uporabe certifikacijskega znaka SIQ, s čimer prispeva k svoji promociji ter verodostojnosti, saj potrди, da ustreza določenim strokovnim merilom in pričakovanjem strank.

Organizacija lahko informacijo o pridobitvi certifikata SIQ za sistem vodenja javno objavi in sicer na različne načine. Možni načini so uporaba certifikacijskega znaka SIQ na dopisih, ponudbah, spletnih straneh, promocijskem materialu, voznem parku, v podpisu e-pošte, itd.

2

Pogoji uporabe certifikacijskega znaka

Organizacija sme uporabljati certifikacijski znak, dokler ima veljaven certifikat.

V primeru poteka veljavnosti certifikata ali preklica, uporaba certifikacijskega znaka za namene promocije ni dovoljena.

Imetnik certifikata mora zagotoviti, da se certifikacijski znak ne uporablja v zvezi z dejavnostmi, ki niso certificirane, in ne na način, ki bi vzbujal zmotno predstavo, da so certificirani izdelki oz. storitve.

Prav tako mora poskrbeti, da certifikacijski znak, ki ga je prejel od SIQ Ljubljana, uporablja samo v originalni obliki, kar pomeni, da ni dovoljeno spreminjati razmerij in vsebine.

3

Opis certifikacijskega znaka SIQ

Certifikacijski znak SIQ sestavljajo:

- logotip SIQ,
- napis:
 - oznaka standarda, ki ga certificirani sistem vodenja izpolnjuje, ter
 - registrska številka certifikata.



Certifikacijski znak SIQ je lahko natisnjen le v eni barvi. Notranjost črke Q je prazna (transparentna) oz. v barvi podlage. Znak je lahko tiskan:

- temno na svetli podlagi ali
- svetlo na temni podlagi.

Dovoljene so povečave ali pomanjšave znaka, pri čemer mora ostati razmerje med višino in širino logotipa SIQ nespremenjeno, višina logotipa SIQ brez napisa pa ne sme biti manjša od 8 mm.

Certifikacijski znak SIQ se lahko uporablja skupaj z logotipom imetnika certifikata. Velikosti obeh znakov naj bodo uravnotežene.

4

Certifikacijski znak IQNET in akreditacijski znak Slovenske akreditacije



A: Certifikacijski znak IQNET

Imetnik certifikata SIQ za sistem vodenja lahko ob certifikacijskem znaku SIQ uporablja tudi certifikacijski znak mednarodne mreže certifikacijskih organov IQNET. Certifikacijski znak IQNET mora biti prav tako natisnjen v eni barvi. Certifikacijski znak IQNET se ne sme uporabljati samostojno. Velikosti obeh znakov naj bodo uravnotežene.



Pripadajoče črno bele certifikacijske znake v formatu *.cdr, *.pcx in *.tif lahko stranka naroči brezplačno na elektronskem naslovu: siq.certifikati@siq.si.

Za morebitno drugačno uporabo certifikacijskega znaka mora imetnik certifikata pridobiti pisno soglasje SIQ Ljubljana. Za dodatna pojasnila smo na voljo na telefonski številki 01 4778 156.

B: Akreditacijski znak

Uporaba akreditacijskega znaka ni dovoljena.



5

Primeri pravilne in nepravilne uporabe certifikacijskega znaka SIQ




A: Primeri pravilne uporabe certifikacijskega znaka





Katalog izdelkov

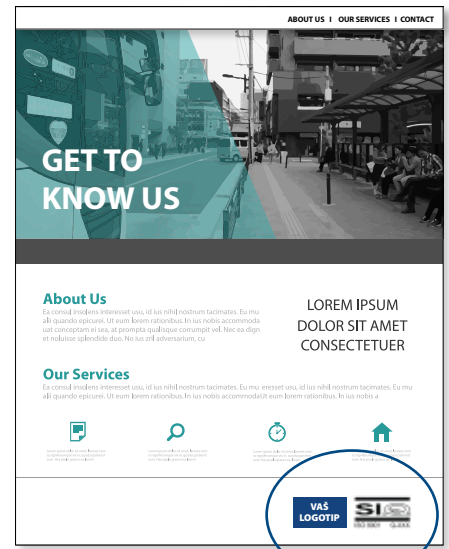

Spletna stran



Pisemske ovojnice



Podpis v e-pošti



Dopisi in drugi dokumenti

B: Nepravilna uporaba certifikacijskega znaka SIQ

Certifikacijskega znaka se ne sme uporabljati:

- na izdelkih;
- na dokumentih, ki predstavljajo izdelek organizacije (npr. poročila o laboratorijskih testih, kalibracijah in kontrolah, projektna dokumentacija, odločbe itd.);
- na embalaži (embalaži, ki pride ali ne pride do neposrednega uporabnika izdelka).

Primeri nepravilne uporabe certifikacijskega znaka



Nista navedeni oznaka standarda in reg. številka certifikata.



Certifikacijska znaka SIQ in IQNET nista natisnjena v eni barvi (modra barva na beli podlagi).

Črka Q v cert. znaku SIQ ni prazna (transparentna) glede na podlago.



Naveden je logotip SIQ, ki pa se ne sme uporabljati kot certifikacijski znak.



Nepravilno razmerje med višino in širino znaka. Premajhne črke pod logotipom SIQ.

ISO 9001 Q-xxx
ISO 14001 E-xxx



Certifikacijski znak SIQ ni natisnjen v eni barvi.
Oznaka standarda ni pravilna.
Različne velikosti črk pod logotipom SIQ.



Uporaba znaka IQNET brez znaka SIQ.
Neustrezna širina znaka IQNET.



Zamenjane oznake.



Prepovedana uporaba na embalaži.



Znak se ne sme nahajati na motečem ozadju
ali na fotografijah.



www.siq.si

Za dodatna pojasnila nam pišite na siq.certifikati@siq.si.